


**Installations ANC sur la commune de
Bassan
- Résultats des contrôles -**

Envoyé en préfecture le 22/10/2025
Reçu en préfecture le 22/10/2025
Publié le
ID : 034-213400252-20251020-2025_063_2010-DE

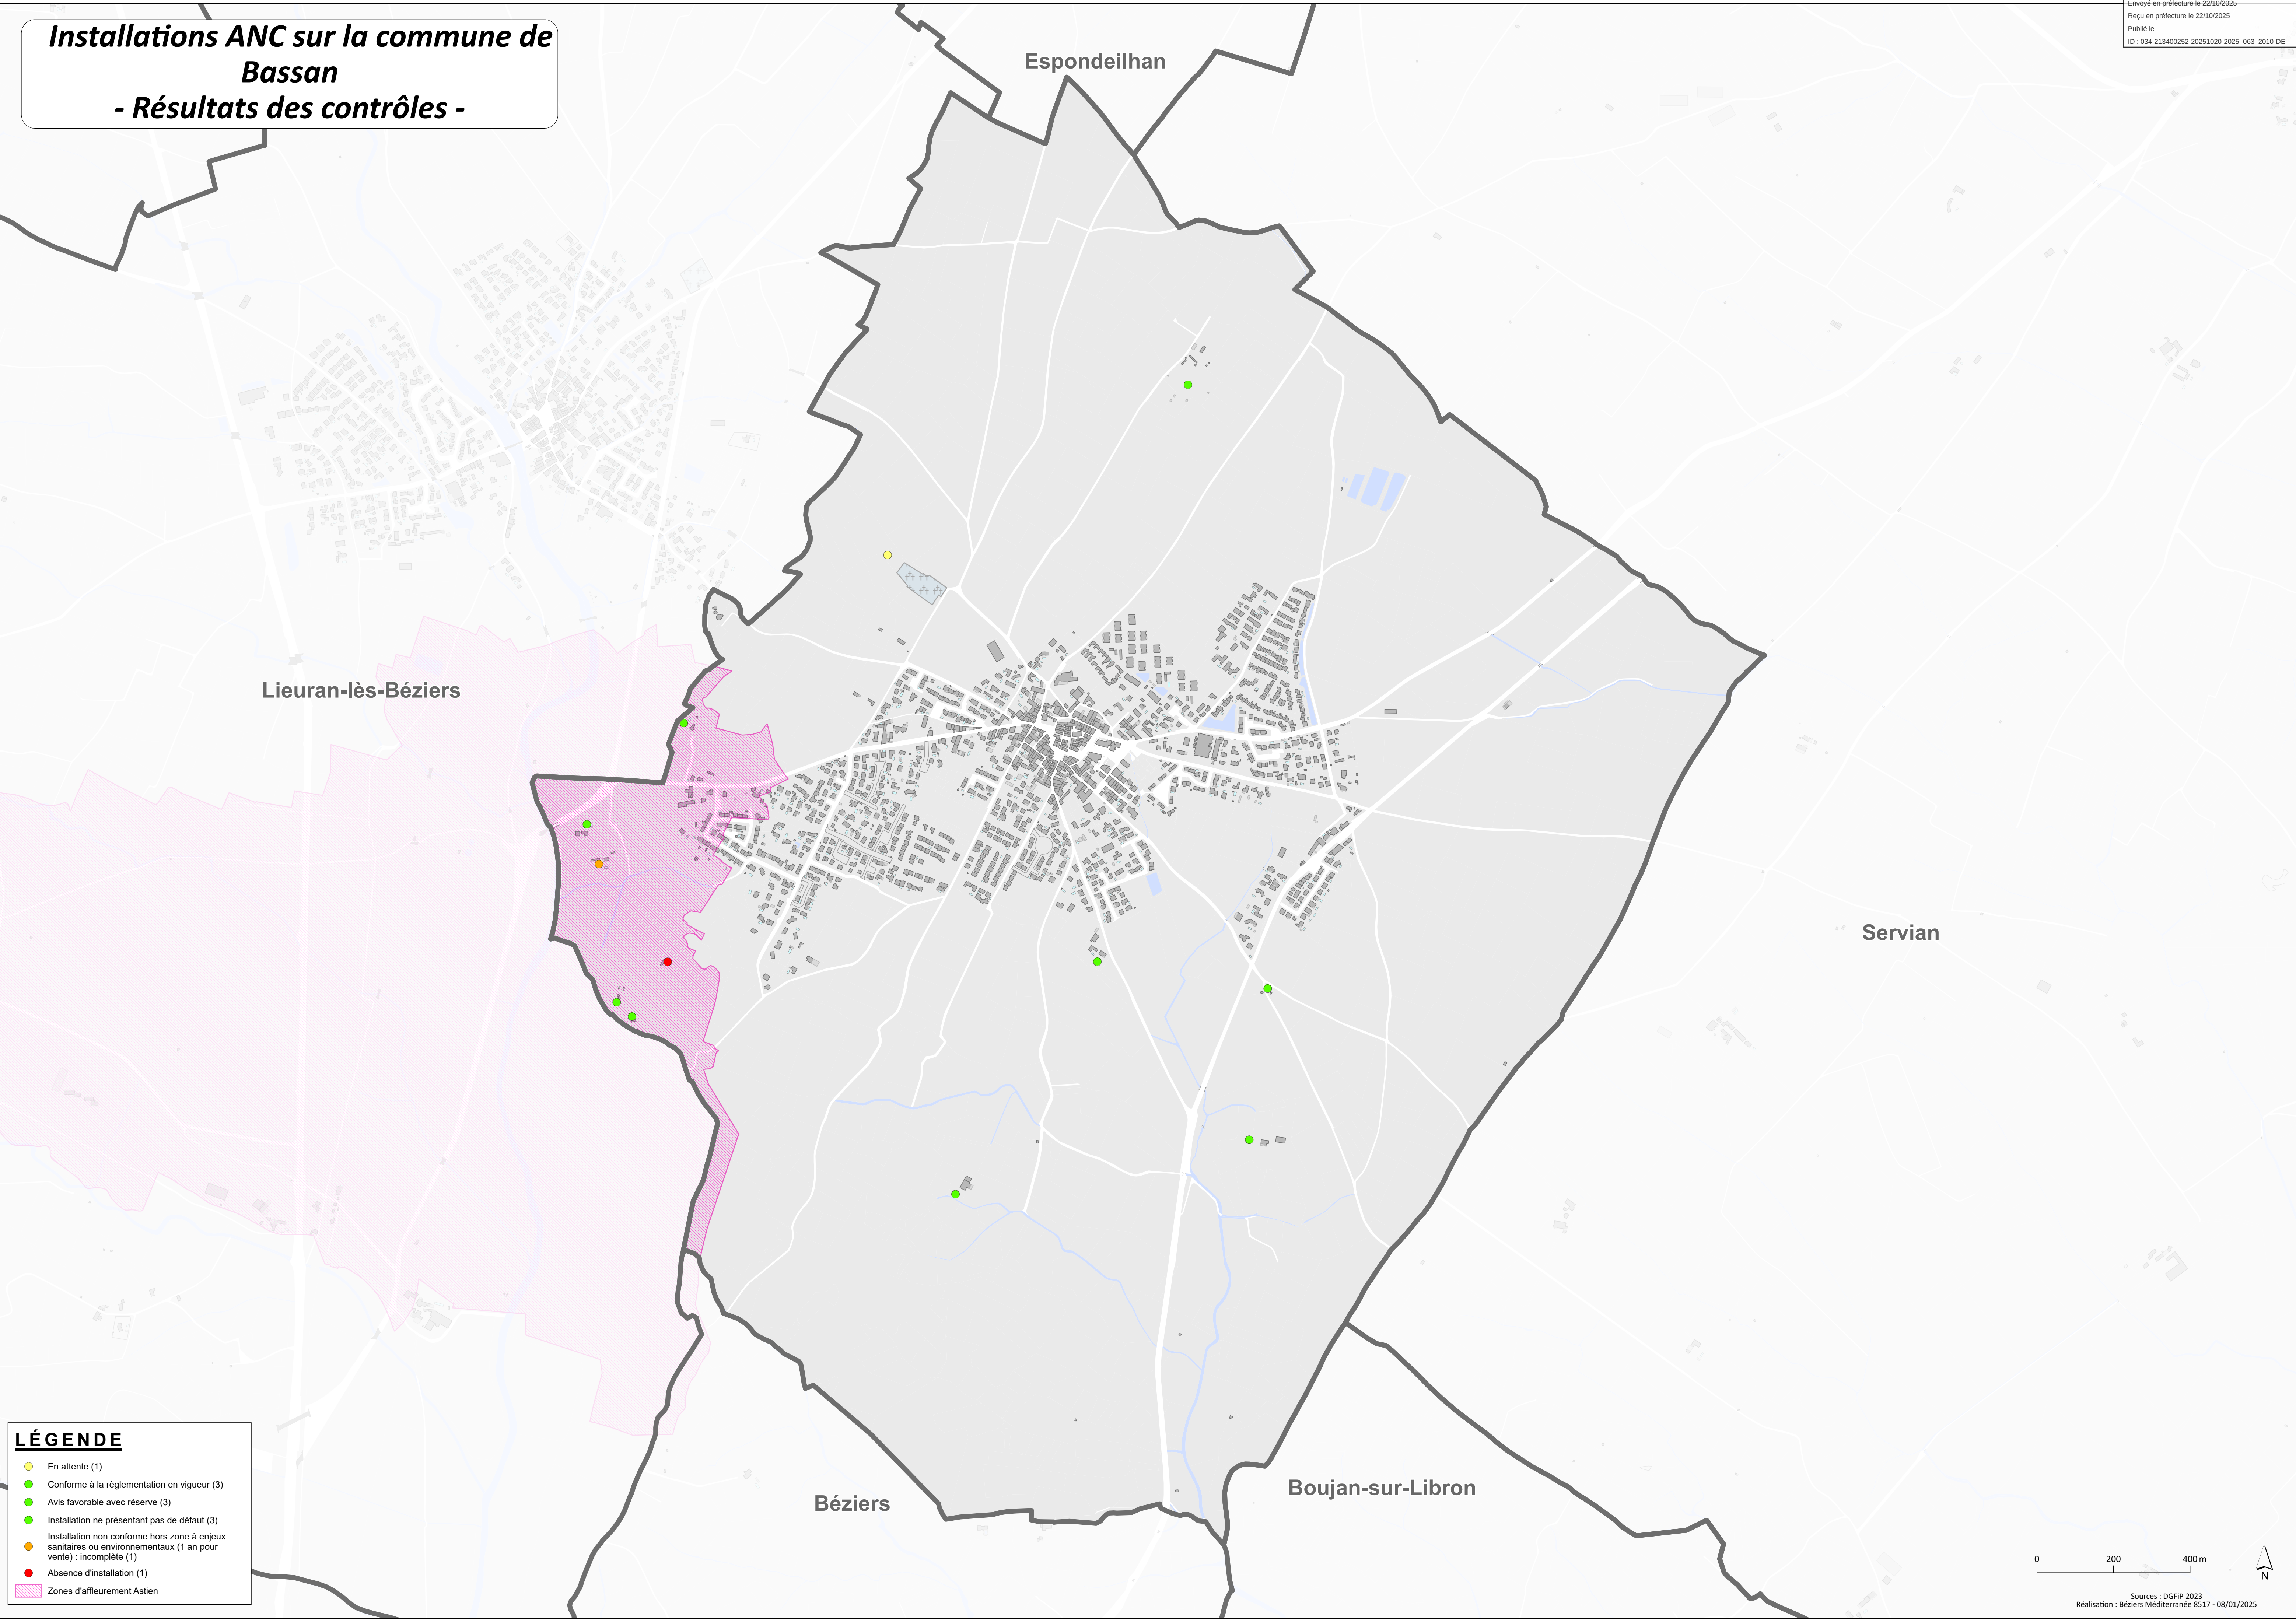

LÉGENDE

- En attente (1)
- Conforme à la réglementation en vigueur (3)
- Avis favorable avec réserve (3)
- Installation ne présentant pas de défaut (3)
- Installation non conforme hors zone à enjeux sanitaires ou environnementaux (1 an pour vente) : incomplète (1)
- Absence d'installation (1)
- Zones d'affleurement Astien